




| REVISIONS | | | |
|-----------|-------------|---------|------|
| REV/批号 | DESCRIPTION | APPROVE | DATE |
| | | | |

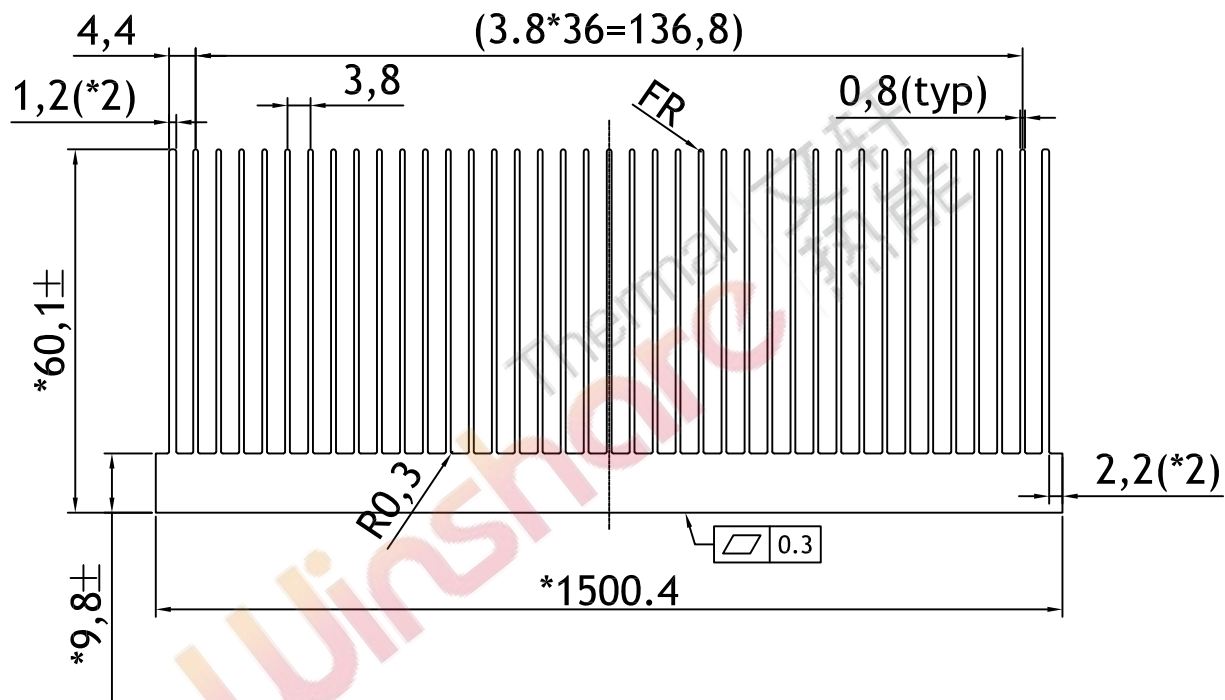

技术要求

1. 基材验收标准按 GB/T6892-2006 执行
2. 导电率54%以上
3. 硬度: 68-75HV
4. 带"*"为重点检验尺寸

注:

1. 材质: AL6063-T5, 硬度10-13°
2. 表面不可有手感刮碰伤、线条。
3. 截面积: 3078.43MM², 米重: 8.46Kg
4. 标*号为QC重点检验尺寸
5. 1米内的扭曲度0.5以内
6. 模号: Y4244

| | |
|------------------------|------------|
| REVISED: | 1.0 |
| MATERIAL: | AL 6063-T5 |
| TOLERANCE UNLESS NOTED | |
| Linear: 0-10±0.15 | |
| 10-30±0.2 | |
| 30-50±0.3 | |
| 50-100±0.4 | |
| ANGLE: ±0.50° | |

Winshare Thermal | 文轩热能

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------------|-------|-------|
| TITLE: | | 铝挤型 | | | |
| Part Number: | | 03-200108-10 | | | |
| APPROVE | CHK'D | DRAW | DATE | UNITS | SCALE |
| | | 曹开强 | 2015-01-13 | mm | 1:1 |